


Instalațiile pentru încălzirea incintelor

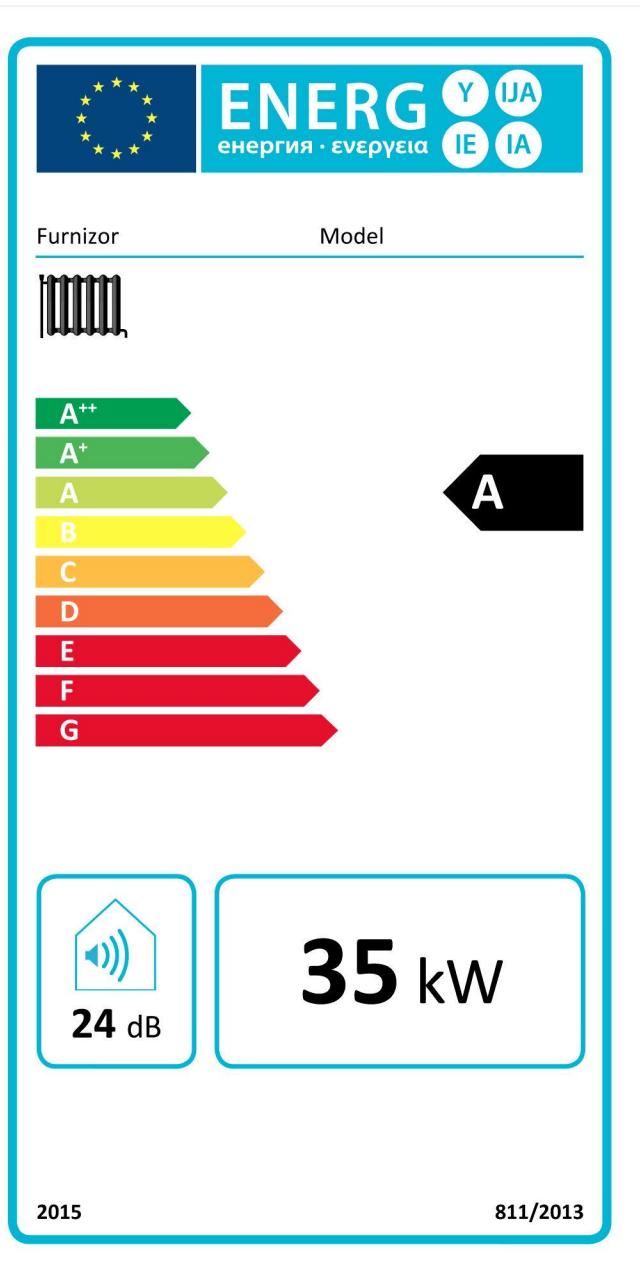

A

Scara de etichetare pentru instalațiile de încălzire a incintelor este de la A ++ la G. În timp ce clasele de la A până la G, acoperă diferite tipuri de cazane convenționale, atunci când sunt combinate cu cogenerare sau cu tehnologii de energie regenerabilă se atribuie suplimentar clasele A + și A ++. Astfel se promovează utilizarea cogenerării și a surselor regenerabile de energie;

35 kW

Această etichetă arată informațiile despre produs privind puterea termică nominală în kW;



24 dB

Nivelul de zgomot este calculat în decibeli (dB).